


厦门华锐莱普顿学校燃气管道突发事件处理应急预案

一、事故类型与风险分析

- 1、末端燃气设施损坏，短时间内修复后可恢复供气，影响较小
- 2、燃气主管路或阀门损坏。需较长时间修复可恢复供气，影响较大

二、应急处理机构与职责

各地公司安全管理小组为燃气管道突发事件防范应急机构，总校长为第一责任人，下设现场警戒组、现场处置组、关系联络组、善后处置组。（注：根据实际情况可增加）

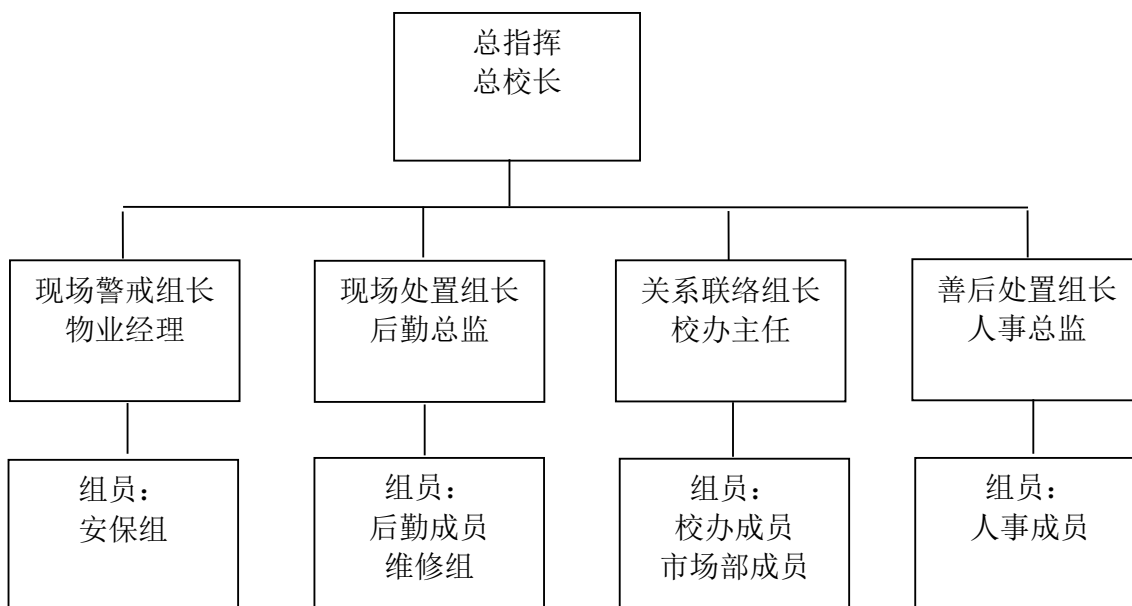

组别	职责
现场警戒组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 负责对事件现场及周围的警戒，确保无关人员不得进入现场 2. 负责引导所辖区域内学生、员工的疏散
现场处置组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 确认燃气泄露位置 2. 关闭阀门、封堵燃气泄露位置 3. 封闭现场，禁止明火或电动工具使用

	4. 如不能处理，则联系燃气公司进行处理
关系联络组	1. 突发事件发生后保持与燃气公司的联系 2. 在抢修过程中及时通知学生、员工，保证应急过程中的各种指令上传下达
善后处置组	统计受损区域和物资，拍照取证进行保险理赔

三、处置流程

阶段	处置措施
1. 上报	1) 安保组接到报警信息后 30 秒内通知物业经理，由物业经理通知维修组到场处理 2) 维修组接报后 5 分钟内，携带防爆工具赶到现场，核实现场后，向总校长及相关人员报告 3) 学校总校长应电话上报系统总部安全监督部总督导
2. 人员疏散	1) 警戒组对事故区域进行警戒，避免无关人员进入 2) 根据事故情况，总校长下达疏散指令，疏散组利用广播、扩音器等方式通知，组织相关区域人员疏散
3. 现场处理	1) 确认燃气泄露位置 2) 关闭阀门、封堵燃气泄露位置 3) 封闭现场，禁止明火或电动工具使用 4) 如不能处理，及时联系燃气公司协助处理
4. 预案终止	燃气管道问题处理完毕，相关教室、厨房负责人、总校长宣布应急预案终止
5. 善后处理	1) 损失清点、保险理赔、商户情绪安抚等 2) 及时形成事故处理总结报告，上报总部安全监督部门

四、评估与修订

每次演练后由后勤安全小组组织演练各小组对演练效果进行评估，形成总结报告，并对应急预案实施方案进行修订

五、培训与演练

- 1、开学前必须组织 1 次预案演练；
- 2、开学后每半年至少组织 1 次预案演练

参加培训人员	培训内容	培训频次或时间	考核方式	培训人员	培训要求
维修组主管及组员	人员组织时效性、现场应急工具准备是否齐全、现场排查故障流程的培训	每季度一次	实操	物业经理	模拟性检验
新入维修成员	对整个流程进行逐项培训	上岗前	实操		模拟性检验
安保队长及安保员	人员组织时效性、外围警戒的培训	每季度一次	实操		模拟性演练
餐饮部/烹饪教职工	人员组织、了解信息、发布通知的培训	每季度一次	口试	餐饮经理/教学中心	模拟性检验

六、附件

附件 1：应急物资与器材参考配置

序号	物资及器材名称	数量	管理部门
1	防爆应急灯	5	物业部
2	防爆维修工具	3	物业部
3	警戒带	20	物业部
4	正压式空气呼吸器	3	物业部
.....			

附件 2：紧急联络电话

序号	联络单位/人	联络人	固定电话	手机
1	燃气公司	范鑫	/	18559028637
2	物业经理	郭必芬	/	17859555157
3	防范应急机构成员	林圣得	/	17895935028
4	后勤总监	苏繁荣	/	13606099727
5	校办主任	王雅斯	/	18559212800
6	总校长	周小明	/	15802398188

附件 3：.....

